


Electra '90

Nous conseillons d'utiliser le principe de raccordement proposé sur le schéma ci-contre.


Coffret non fourni

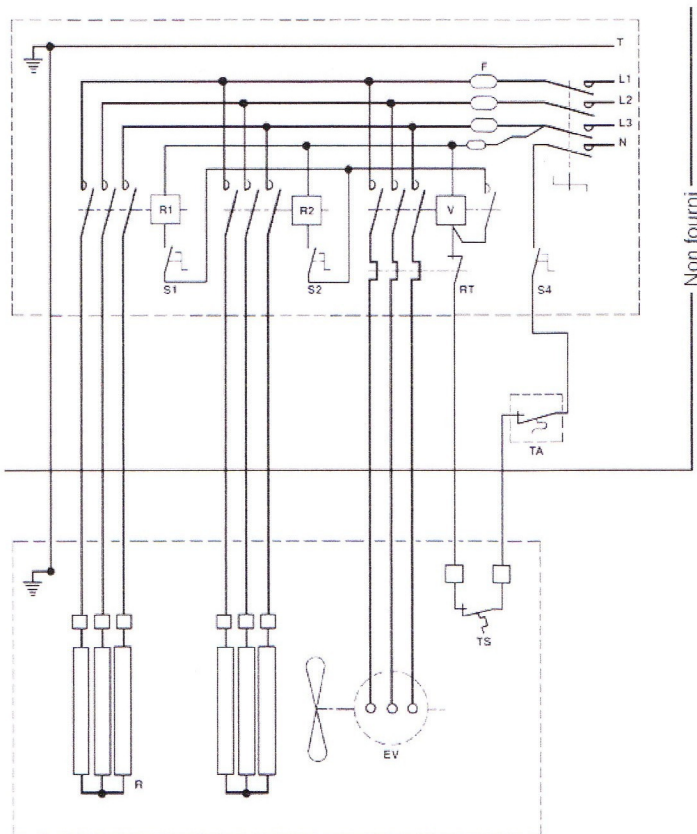

LEGENDE


- C = contacteurs
- M = moto-ventilateur
- K = klixon (protection thermique)
- R1 = résistance 1^{ère} allure de chauffe
- R2 = résistance 2^e allure de chauffe
- S1 = interrupteur 1^{ère} allure de chauffe
- S2 = interrupteur 2^e allure de chauffe
- S3 = inverseur ventilateur été/hiver
- S4 = interrupteur moto-ventilateur
- Ta = thermostat d'ambiance
- Tc = astat
- Ts = thermostat de sécurité

Coffret incorporé dans l'aérotherme

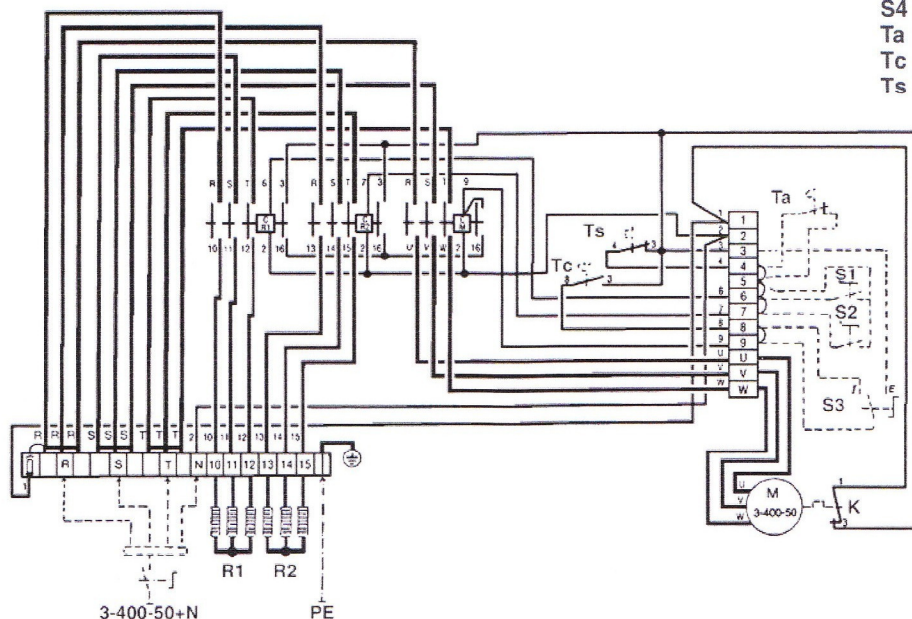


ElectraMatic

Interrupteur de commande (pour ElectraMatic)

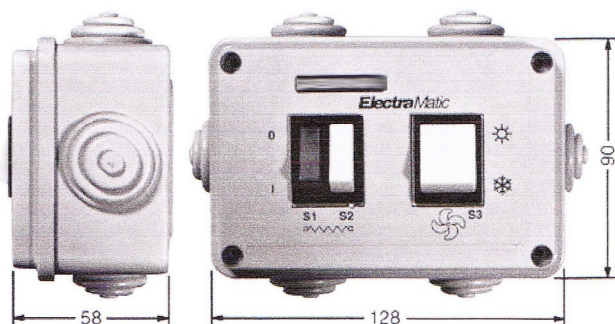

Commande à distance Code 9015025

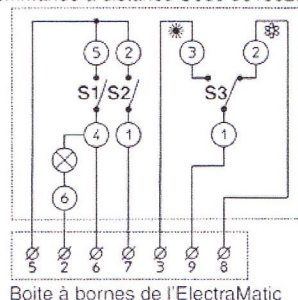

Code 9015025

Dans le cas de raccordement de une ou plusieurs commandes, enlever la connection de la borne correspondante.